


本図面は、概要図であり詳細は各Figを参照のこと  
従って、ケーブル数、成端位置等は必ずしも正確ではない。

Fig.1

【課題3のイメージ】

- ・19インチラックには、DATA Center用ラックと新設ビルのラックが収納されているものと仮定する(現実にはありえない)。
- ・DATA Centerパネルから出るMCケーブルは同一フロアもしくは別フロアに配線されているものとする。
- ・FODB-1から新設ビルに配線されるOCケーブル側を2次側とする。
- ・TO-7にPanel-E及びPanel-Gから配線されるケーブルをそれぞれ2心、SCコネクタで成端し接続する(現実的には同一BOXに配線されることはありえない)。
- ・TO-1～TO-4の記号は、課題1で使用する。
- ・Panel位置は、Fig.5を参照のこと。

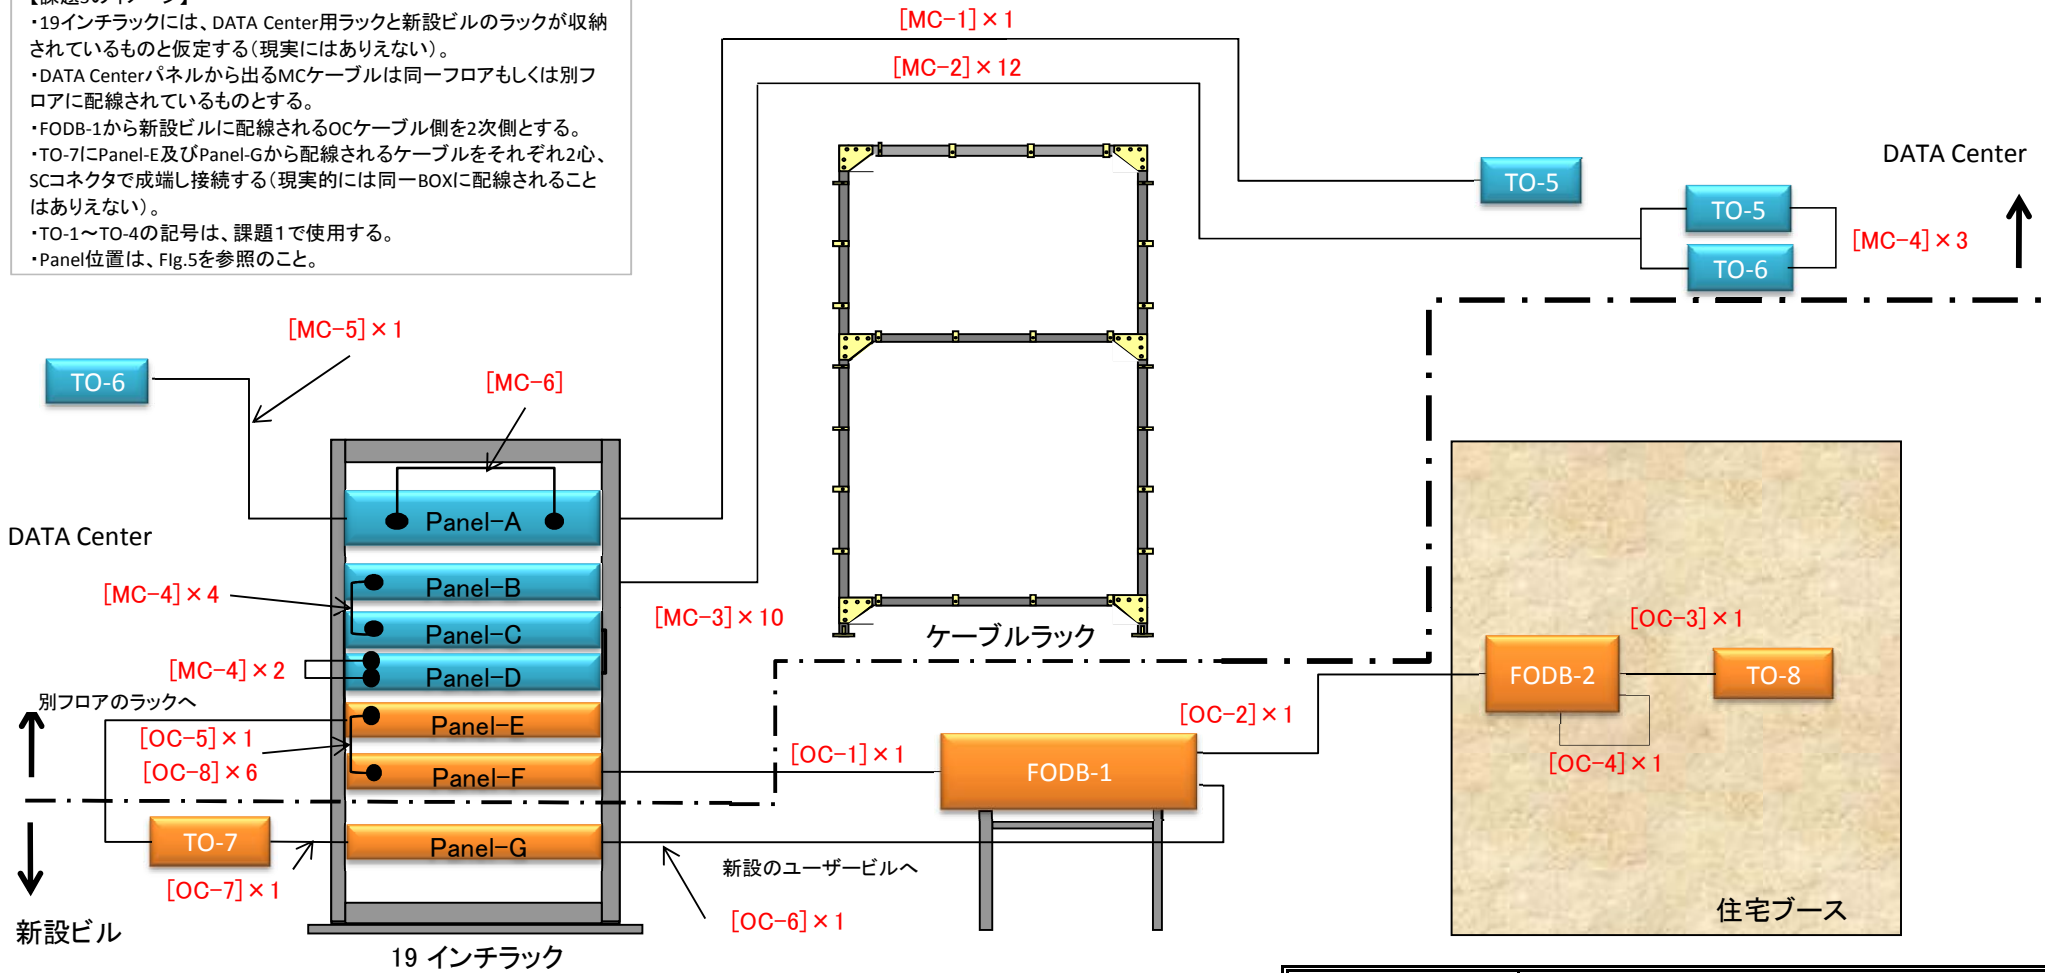

凡例

OC :光ケーブル MC :メタルケーブル  
TO :Telecommunications outlet  
FODB :Fiber optical distribution board  
DB :Distribution board

Ver.	2012/10/10
TITLE	課題3概要図
情報ネットワーク施工	
課題3	